


Подключение датчика давления ПДТВХ-1-02 в станции СУГП.

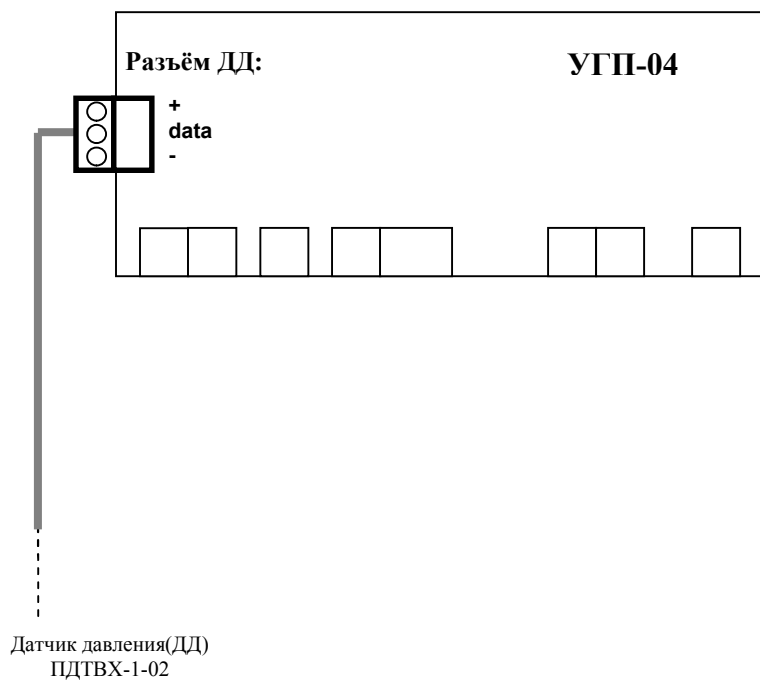

Шнур ДД ПДТВХ-1-02	
Разъём ДД блока УГП	Клеммы на датчике
+	1
data	2
-	3(GND)